

# AQUAstay FLAT BEHÄLTER

für Regenwasser, Trinkwasser und Abwasser

## BESTELLUNGSFORMULAR

# AQUANOVA

KUNDE:

ADRESSE:


TELEFON / E-MAIL:

DATUM DER BESTELLUNG:

UNTERSCHRIFT DES BESTELLERS:

HINWEISE DES BESTELLERS:

### MÖGLICHE ANSCHLUSSSTELLEN AM TANK

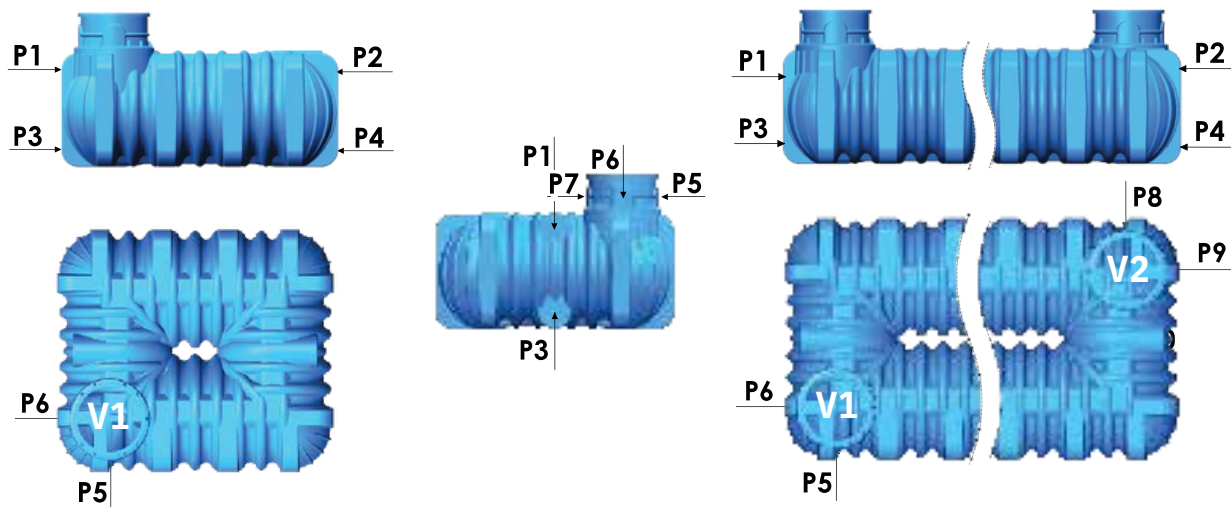

### VERWENDUNGSGZWECK ANGEBEN

- REGENWASSER BLAU
  TRINKWASSER WEISS
  ABWASSER SCHWARZ

Spezielle Anforderungen, die nicht angegeben sind oder nicht angegeben werden können, sollten diesem Formular beigelegt werden.

APLAST d.o.o., Ložnica pri Žalcu 37, 3310 Žalec | info@aplast.si | www.aplast.si

### GRÖSSE ANGEBEN

TYP	VOLUMEN	ANZAHL REV.ÖFFN.	MEN.
FLAT	5.000	1	
FLAT	10.000	2	
FLAT	15.000	2	
FLAT	20.000	2	
FLAT	25.000	2	

### BEHÄLTERAUSRÜSTUNG



- ENTLÜFTUNG  
 V1  V2



- DECKEL MIT SCHLOSS  
 V1  V2



- RING H = 250 mm



- RING H = 500 mm

- V1  
 V2

- RINGDICHTUNG



- VERLÄNGERUNGSRING H = 250 mm

- VERLÄNGERUNGSRING H = 500 mm



- INOXBÄNDER FÜR DEN EINBAU BEI GRUNDWASSERVORKOMMEN


### EINLAUFDICHTUNG ODER ANSCHLUSSROHR AN DER AUSGEWÄHLTEN ANSCHLUSSSTELLE

EINLAUFDICHTUNG



ABMESSUNG - DURCHMESSER	ANSCHLUSSSTELLEN AM TANK									
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10
Di. 25-40 mm (Boh. 57 mm)										
Di. 50 mm (Boh. 57 mm) Di. 63 mm (Boh. 75 mm)										
Di. 75 mm (Boh. 83 mm)										
Di. 90 mm (Boh. 97 mm)										
Di. 110 mm (Boh. 124 mm)										
Di. 125 mm (Boh. 138 mm)										
Di. 160 mm (Boh. 175 mm)										
Di. 200 mm (Boh. 215 mm)										
ZULAUF	UNTERSCHIED ZULAUF UND AUSLAUF Δh=_____mm									
AUSLAUF										

ANSCHLUSSROHR L = 300 mm



ABMESSUNG - DURCHMESSER	ANSCHLUSSSTELLE AM TANK									
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10
d 25 mm										
(3/4") d 32										
mm (1") d 40										
mm (5/4") d 50 mm (6/4")										
d 63 mm (2") d 75 mm d 90										
mm d 110 mm										
d 125 mm d 160 mm d 200										
mm d 250 mm										

\* ANDERE ABMESSUNGEN ROHRE NACH VEREINBARUNG